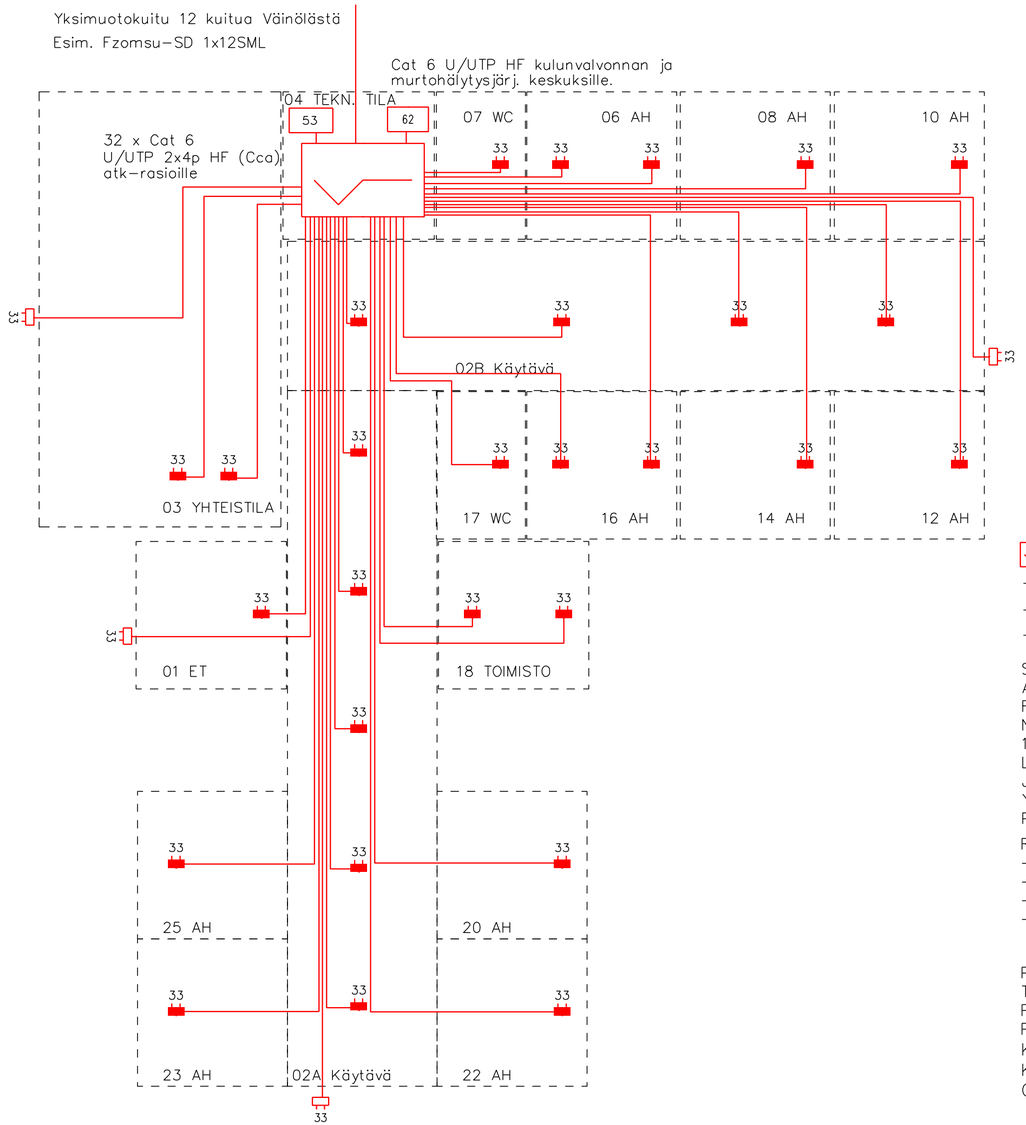

33 2xRJ-45 RASIA, UPPOASENNUS, 28 kpl
-PARIKAAPELI 2xCat 6 U/UTP HF (CCa)

33 2xRJ-45 RASIA, PINTA-ASENNUS, 28 kpl
-PARIKAAPELI 2xCat 6 U/UTP HF (CCa)

KIINTEISTÖN TALOJAKAMO
-SIJ. TEKNISEEN TILAAN (04)
- MALLI ESIM. Laukamo Avokaappi 42U (Snro. 7219874)
-KOKO 600x800x2000 (AVOKAAPPI)

SISÄÄTULOPUTKIEN JA LAITEKAAPIN HANKINTA SEKÄ ASENTAMINEN (SU).
RISTIKYTKENTÄKAAPPI VARUSTETAAN VÄHINTÄÄN NELJÄLLÄ 1-OSAISELLA SCHUKO- PISTORASIALLA (VÄH. 10A).
LAITEKAAPPI VARUSTETAAN POTENTIAALINTASAUSKISKOLLA JOKA
YHDISTETÄÄN MK16KEVI-JOHTIMELLA PK:N PÄÄMAADOITUSKISKOON.

RISTIKYTKENTÄKAAPPIIN SIJOITETAAN:
-LIITYNTÄKAAPELIN PÄÄTELAITE
-PARIKAAPELOINNIN JA OPTISEN KAAPELOINNIN PÄÄTTEET
-INTERNETPALVELUIDEN VAATIMAT LAITTEET
-ANTENNIJÄRJESTELMÄN TALOVERKON TÄHTIPISTE

PISTORASIAKOJEET RJ-45 LIITTIMIN VARUSTETTUJA.
TIETOVERKOSSA ON KÄYTETTÄVÄ JOUSITETUILLA PÖLYSUOJILLA TAI SUOJATULPILLA VARUSTETTUA PISTORASIAMALLIA.
KAIKKI PARIKAAPELEIDEN PARIT JA OPTISTEN KAAPELEIDEN KUIDUT
ON PÄÄTETTÄVÄ MOLEMMISTA PÄISTÄÄN.

ASUINHUONEISIIN EI ASENNETA
OMIA KOTIJAKAMOITA.

URAKKAAN SISÄLTYY KAAVION MUKAINEN AVOIN VERKKO KÄYTTÖKUNTOON ASENNETTUNA JA MITATTUNA. SISÄVERKKO TOTEUTETAAN U/UTP CAT 6-KAAPELEILLA.

SUUNNITELMA ON HYVÄKSYTETTÄVÄ ANTENNI- JA TELEURAKOITSIJALLA ENNEN KAAPELOINNIN ALOITTAMISTA.

Huom! Kaikkien käytettävien kaapeleiden paloluokan on oltava vähintään luokkaa Cca.

URAKKALASKENTAAN, EI TYÖMAALLE.

Tunn.	Lukum.	Muutos				Nimim. Pvm
K.osa/Kylä		Kortt./Tila	Tontti	Rno	Viranomaisten merkintöjä	
UUDISRAKENNUS					SÄHKÖPIIRUSTUS	
AIKK, Asuntola Toivo 2025 Tulikalliontie 54 36720 Aitoo					MK: Yleiskaapelointikaavio	
Sähkösuunnittelu Sampo Kortelahti Sampo Kortelahti, Ins. (AMK) Riihipellontie 1A 13100 Hämeenlinna puh. 040 7643385 sposti. suunnittelu@sampokortelahti.fi verkko. www.sampokortelahti.fi		Pvm 01.08.2025 Piirt. SKo Suunn. SKo Tark. Yht.hlö Lehti			Työnumero	Tilaajan numero
					Piirustusnumero SÄH 006	Muutos